

система

контроля

протечки
воды на
радиоканале

NEPTUN XR



ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу
и эксплуатации

www.neptun-mcs.ru



NEPTUN

Содержание

1. Назначение.	3
2. Принцип работы.	3
3. Выполняемые функции.	3
4. Состав и устройство комплекта Neptun XP	3
5. Рекомендации по установке системы «Neptun XP» в квартире	10
6. Установка системы «Neptun XP»	11
7. Настройка системы после подключения (быстрый пуск)	15
8. Эксплуатация	16
9. Возможные неполадки и методы их устранения	19

1. Назначение

Система Neptun XP предназначена для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения и отопления. Система заблокирует подачу воды до устранения причин аварии и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами. Особенно удобна для установки в помещениях с законченной отделкой.

2. Принцип работы

При попадании воды на любой из радиодатчиков, устанавливаемых на полу или на трубе, радиосигнал подается на модуль управления, к которому подключаются устройства блокировки воды – шаровые краны с электроприводом.

Контроль протечки воды осуществляется автоматически и не требует участия человека.

3. Выполняемые функции

- Контроль протечки воды в местах её возможного возникновения;
- Автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого радиодатчика;
- Звуковая и световая сигнализация аварийного состояния
- Возможность подключения (с помощью дополнительного радиореле) автономной системы оповещения, сирены, сигнальной лампы или сторонней системы автоматики и т.п.;
- Защита кранов от «закисания» методом их автоматического проворота раз в месяц;
- Сохранение в памяти установленных параметров неограниченно долго, даже при отключенном напряжении питания;
- Индикация состояния кранов (открыто/закрыто);
- Подача адресного сигнала о разряде батареи у радиодатчика;
- Ручное управление шаровыми кранами (откл/закр).

4. Состав и устройство комплекта «Neptun XP»

В состав комплекта Neptun XP входят:

- Модуль управления Neptun XP (Модуль управления) – 1 шт.
- Радиодатчик контроля протечки воды RSW (радиодатчик) – 2 шт.
- Кран шаровой с электроприводом HP12B-H (кран шаровой) – 1 шт.
- Кран шаровой с электроприводом HP12B-C (кран шаровой) – 1 шт.
- Блок питания XKD-C0900IC12.0-12W (блок питания) – 1 шт.
- Радиореле RR (дополнительная опция)

Модуль управления Neptune XP

Модуль управления Neptune XP — центральный функциональный модуль системы. Осуществляет:

- контроль за радиодатчиками (ожидание сигнала о протечке, контроль состояния элемента питания датчика и контроль наличия связи с датчиком);
- ежемесячный проворот шаровых кранов;
- автоматическое управление электродвигателем шаровых кранов;
- ручное управление шаровыми кранами;
- включение звуковой и световой индикации в случае аварии;
- управление выносным радиореле;

Модуль управления изготовлен в двух вариантах:

• **Neptun XP-5** (максимальное количество подключаемых радиодатчиков – 5 шт.);

• **Neptun XP-10** (максимальное количество подключаемых радиодатчиков – 10 шт.).

Внешний вид модуля управления приведен на рис. 1.

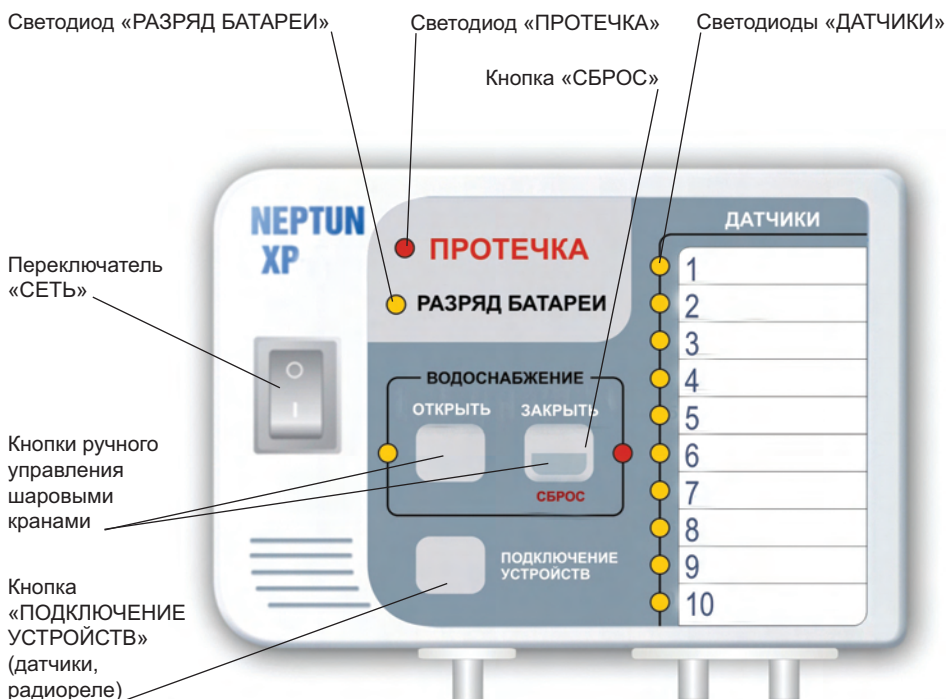


Рис.1. Внешний вид Модуля управления Neptune XP.

На лицевой панели модуля управления расположены переключатель «СЕТЬ», предназначенный для включения/выключения питания модуля управления, светодиоды «ПРОТЕЧКА», «РАЗРЯД БАТАРЕИ», «ДАТЧИКИ», «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ», а также кнопки управления:

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ** – подключение радиодатчиков протечки воды и радиореле;

- **ОТКРЫТЬ** – открывает краны шаровые и переводит систему в рабочее состояние;

- **ЗАКРЫТЬ** – закрывает краны шаровые, переводит систему в режим возможного подключения новых устройств.

- **СБРОС** – отключает сигнал тревоги и переводит систему в исходное состояние.

Устанавливается модуль вблизи установленных шаровых кранов (т.к. стандартная длина соединительного кабеля кранов шаровых – 1 метр).

Технические характеристики

Частота радиообмена	433,92 МГц
Напряжение питания	12 В
Время срабатывания	До 10 секунд
Максимальный ток нагрузки	900 мА
Максимальная потребляемая мощность: в режиме ожидания во время срабатывания кранов	0,5 Вт 1,2 Вт
Перекидное реле	5 А
Диапазон рабочих температур	+5...+40°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%
Степень защиты	IP 65
Габаритные размеры	100 x 70 x 40 мм
Масса	110 гр.
Максимальное количество подключаемых радиодатчиков	10 шт., 5 шт.
Максимальное количество подключаемых кранов	4 шт.
Максимальное количество подключаемых радиореле	1 шт.

Радиодатчик контроля протечки воды RSW

Радиодатчик протечки воды - элемент системы, передающий аварийный сигнал в случае протечки.

При попадании воды на контактные пластины сигнал посылается на модуль управления.

Радиодатчики устанавливаются в местах наиболее вероятного появления воды при протечках. Например: На полу под раковиной в местах подсоединения труб или гибкой подводки, у стиральной или посудомоечной машины, в водоразборном шкафу. Для наибольшего удобства датчики могут устанавливаться у плинтуса, благодаря предусмотренному конструкцией откосу.

Внешний вид радиодатчика приведен на рис.2 .



Рис. 2. Внешний вид радиодатчика протечки воды.

Технические характеристики

Частота радиообмена	433,92 МГц
Напряжение питания	3В±10% Литиевая батарея CR2450
Модуляция	FSK (частотная)
Потребляемая мощность	
В режиме ожидания	0,000405 Вт
При передаче данных	0,069 Вт
Диапазон рабочих температур	+5...+40°C
Степень защиты	IP 67
Габаритные размеры	45 x 51 x 21 мм
Масса	35 гр.
Максимальная удалённость в прямой видимости от модуля управления	50 м

Внимание! Во время эксплуатации при разряде хотя бы одной батареи, необходимо заменить батареи во всех радиодатчиках.

Кран шаровой с электроприводом серии HP1 2В

Кран шаровой с электроприводом предназначен для блокировки воды в системах водоснабжения и отопления в случае протечки.

Кран шаровой выпускается в двух исполнениях:

- **HP1 2В-С** (для установки на холодную воду);
- **HP1 2В-Н** (для установки на горячую воду).

Отличие кранов состоит только в маркировке кабеля. Правильное подключение кранов на горячую и холодную воду необходимо для безопасного отключения водоснабжения (сначала перекрывается горячая вода, затем через 1 секунду перекрывается холодная вода).

Внешний вид крана шарового с электроприводом приведен на рис. 3



Рис.3. Внешний вид крана шарового с электроприводом.

При появлении протечек, которые фиксирует радиодатчик, модуль управления переключает кран в положение «ЗАКРЫТЬ», тем самым перекрывая воду. Краны шаровые будут находиться в таком состоянии до тех пор, пока не будет устранена авария. Открыть краны шаровые можно, нажав соответствующую кнопку на модуле управления «ОТКРЫТЬ».

Кран устанавливается в водоразборном шкафу, сразу после вводных вентилей.

Перед шаровыми кранами рекомендуется установить фильтры для очистки воды.

Установка крана шарового с электроприводом должна проводиться специалистом-сантехником.

Допускается удаленность крана от модуля управления не более чем на 100 м. Нарращивание кабеля питания необходимо выполнять через распаечную коробку кабелем КММц 3х0,12 или аналогичным ему.

Технические характеристики:

Напряжение питания	12 В
Диаметр крана	1/2", 3/4", 1"
Потребляемая мощность в дежурном режиме в момент закрывания (открывания)	3 Вт 7 Вт
Время до полного закрытия (открытия)	5-7 сек. На 90°
Максимальная температура воды	+90°C
Ограничение хода	2 концевых выключателя
Диапазон рабочих температур	-10...+50°C
Относительная влажность воздуха	не более 95% (без конденсации)
Степень защиты	IP 67
Материал крана	нержавеющая сталь
Масса	340-520 гр. (в зависимо- сти от диаметра)
Длина соединительного кабеля питания	1 метр

Блок питания XKD-C0900IC12.0-12W

Блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В в постоянное напряжение питания 12В, для питания модуля управления и шаровых кранов с электроприводом, входящих в комплект.

Внешний вид блока питания приведен на рис.4.



Рис.4. Внешний вид блока питания

Блок питания подключается в розетку.

Допускается удаленность блока питания от модуля управления не более чем на 100 м. Наращивание кабеля питания необходимо выполнить через распаечную коробку кабелем КММц 3х0,12 или аналогичным ему.

Технические характеристики:

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Выходное напряжение	12 В
Выходная мощность	10 Вт
Выходной ток	900 мА
Степень защиты	IP 20
Масса блока питания с кабелем	150 гр.
Габаритные размеры	75 x 42 x 70 мм
Длина соединительного кабеля	3 метра

Радиореле RR

Радиореле предназначено для выдачи управления (размыкание/ замыкание реле) сигнала на внешние устройства (сирена, циркуляционный насос, модуль GSM оповещения, охранные системы и т.д.) в случае получения радиосигнала о протечке воды.

Внешний вид радиореле приведен на рис. 5.

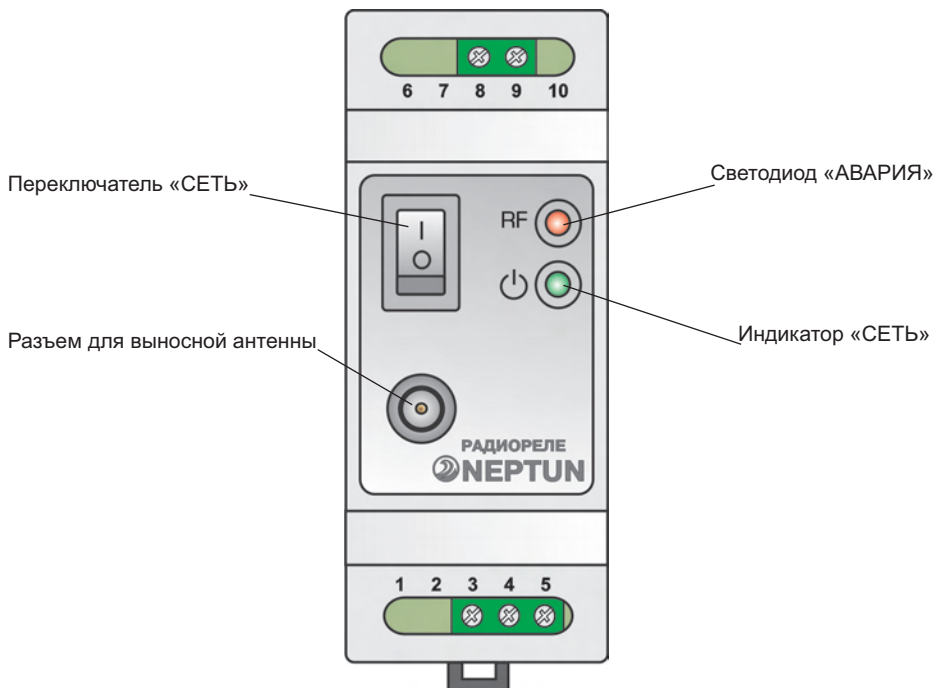


Рис. 5. Внешний вид радиореле RR

При возникновении протечки, управляющий модуль подаёт на радиореле сигнал «Протечка». При этом происходит замыкание/размыкание контактов реле, загорается красный светодиод.

Технические характеристики:

Частота радиообмена	433,92 МГц
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребление	15 мА
Перекидное реле	8 А
Степень защиты	IP 20
Вариант крепления	DIN-рейка
Диапазон рабочих температур	+5...+40°C
Габаритные размеры	35 x 90 x 60 мм
Масса	150 гр.

5. Рекомендации по установке системы «Neptun XP» в квартире

Перед началом установки составьте схему размещения всех компонентов комплекта.

На рисунке 6 представлен план размещения комплекта в стандартной квартире многоэтажного дома.



Рис. 6 . Пример размещения комплекта.

Рекомендуется следующая последовательность установки комплекта «Neptun XP» согласно основной схеме соединения входящих в него элементов:

1. Врезка кранов с электроприводом в трубы водоснабжения и отопления в местах подходящих для полной блокировки подачи воды в квартиру в случае аварии.

! Устанавливать краны с электроприводом ВМЕСТО вводных вентилей категорически запрещается!

2. Установка модуля управления и подключение к нему кранов. Необходимо иметь ввиду, что длина кабелей кранов 1 м. Модуль управления имеет достаточную степень защиты, что позволяет его эксплуатацию в местах с повышенной влажностью (стояки, ванные комнаты и т.п.);

3. Организация подводки питающего напряжения к модулю управления. Источник питания модуля управления преобразует напряжение 220В в 12В. Он должен находиться в недоступном для воды месте. Длина кабеля блока питания 3 м.

4. Подключение питания к модулю управления;

5. Подключение радиодатчиков с занесением информации о них в память модуля управления, размещение радиодатчиков в местах возможных протечек, проверка работоспособности системы согласно инструкции по подключению системы;

6. Установка радиодатчиков. Размещение датчиков возможно у плинтусов, на трубах, на стенах, на стояках и т.д.;

6. Установка системы «Neptun XP»

Установка модуля управления Neptun XP

Модуль управления рекомендуется устанавливать в месте удобном для обслуживания и оповещения хозяев в случае протечки воды.

Схема подключения кранов шаровых и блока питания приведена на рис.7.

Необходимо учитывать, что длина кабеля питания крана шарового составляет 1 м, а длина кабеля источника питания модуля управления – 3 м.

Допускается установка модуля управления в местах, где на корпус может попасть вода (водоразборные шкафы, ванные комнаты, санузлы и т.п.).

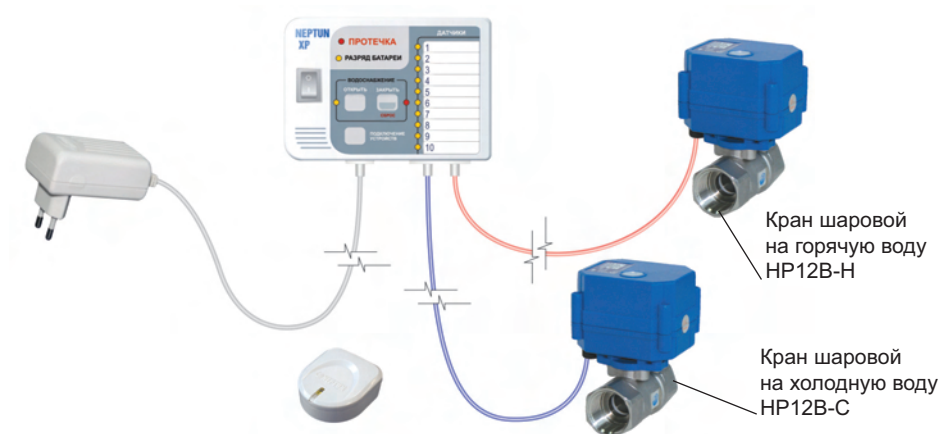


Рис. 7. Схема подключения кранов шаровых и блока питания

Модуль управления крепится при помощи винтов (см. специальные отверстия) или любым другим способом (двухсторонний скотч, клей и т.п.).

Установка крана шарового с электроприводом HP12B

Установку кранов шаровых должен производить специалист-сантехник.

Краны устанавливаются на вводе труб водоснабжения после ручных вентилей (шаровых кранов) (рис.8).

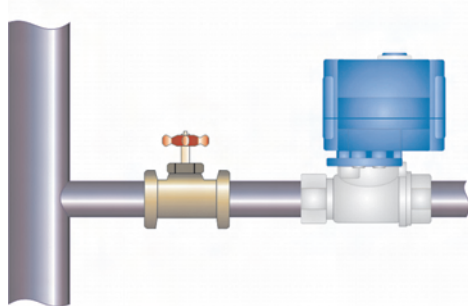


Рис. 8. Установка крана шарового с электроприводом.

Внимание! Устанавливать краны шаровые с электроприводом вместо ручных вентилей категорически запрещается!

Перед шаровыми кранами рекомендуется установить фильтры для очистки воды.

Установка радиодатчика контроля протечки воды RSW

Радиодатчик устанавливается на полу или на трубе в местах возможного скопления воды при авариях и протечках. Для этого существует ряд способов:

- На полу контактными пластинами вниз. У радиодатчиков предусмотрен конструктивный откос, что позволяет устанавливать его у плинтуса. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактными пластинами касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин (рис. 9.)

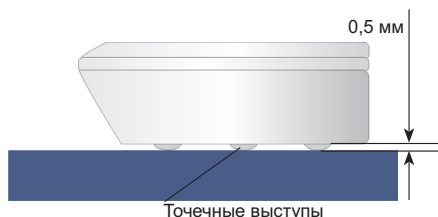


Рис. 9. Установка датчика на пол.

- С помощью *специального крепления**, в которое свободно входит датчик, его можно крепить на стенах, потолке и любой другой поверхности.

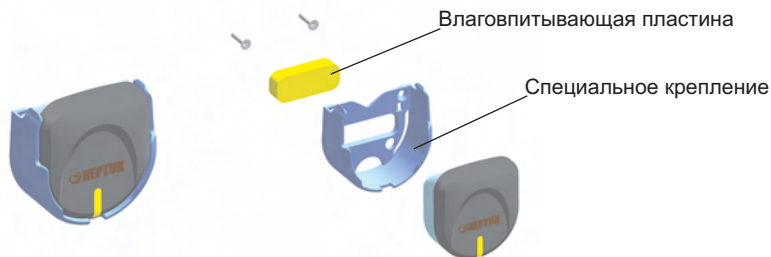


Рис. 10. Установка датчика с дополнительным креплением к стенам, потолку.

- На трубе с помощью *специального хомута* и вышеописанного *специального крепления*. В этом случае датчик фиксирует протечки, которые возникают на стояках труб (рис.11.).

* **Примечание:** крепление в комплект не входит

Для предотвращения ложного срабатывания от конденсата на стояках труб, необходимо вытащить влагопоглощающую пластину из специального крепления.

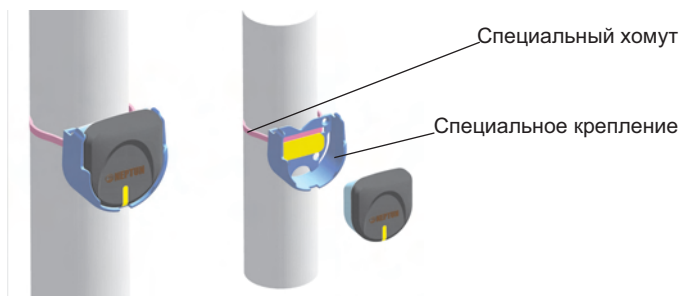


Рис. 11. Установка радиодатчика на трубы.

Установка блока питания XKD-C0900IC12.0-12W

Блок питания подсоединяется к модулю управления посредством специального разъема. Подключается в розетку 220В.

Установка радиореле RR

Радиореле устанавливается в силовом шкафу на DIN-рейку. Для увеличения дальности возможной радиосвязи в радиореле имеется возможность подключения внешней выносной антенны.

Схема подключения радиореле приведена на рис.12

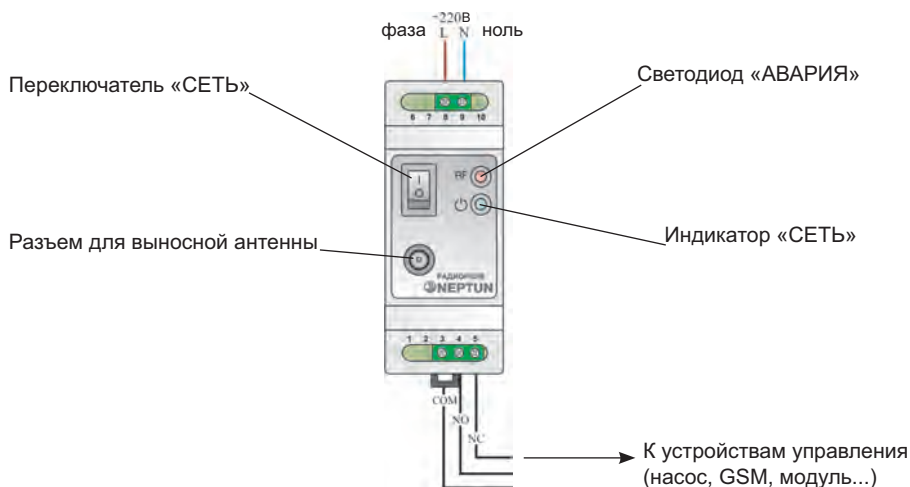


Рис. 12. Схема подключения радиореле RR

7. Настройка системы после подключения (быстрый пуск)

1. Убедитесь, что краны и кабель от блока питания подключены к модулю управления.

2. Включите систему, переведя сетевой выключатель из положения «О» в положение «I». При этом на панели прибора должны загореться светодиоды: «ПРОТЕЧКА», «РАЗРЯД БАТАРЕИ», все светодиоды «ДАТЧИКИ», и поочередно промигнуть светодиоды «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ».

По истечении 1-2 секунд светодиоды гаснут, кроме «ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ», в зависимости от состояния прибора до его включения (при первом включении краны находятся в закрытом положении, поэтому горит индикатор «ЗАКРЫТЬ»).

3. Подключение радиодатчика (ов)

Убедитесь, что краны закрыты. В случае, если они открыты закройте их, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ».

Нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ». При этом на передней панели прибора загорятся светодиоды подключенных датчиков, и будет мигать светодиод следующего подключаемого датчика.

Замкните контакты подключаемого датчика канцелярской скрепкой или влажной губкой на время не более 2 секунд. При этом Вы услышите звуковой сигнал модуля управления и увидите световую бегущую дорожку светодиодов «ДАТЧИКИ». Подключение закончено.

Аналогично проведите установку всех остальных датчиков в системе.

4. Проверка работоспособности системы.

Откройте краны кнопкой «ОТКРЫТЬ»

Отнесите датчик к месту его предполагаемой установки. Максимальное удаление датчика от модуля управления – 50 м.

Замкните контакты датчика на время более 2 секунд, имитируя протечку воды.

Убедитесь, что модуль управления включил световой и звуковой сигналы, а шаровые краны перекрыли воду.

Выключите сигнал тревоги кнопкой «СБРОС».

Откройте краны кнопкой «ОТКРЫТЬ»

Проделайте подобную проверку со всеми другими датчиками, используемыми в системе.

После проверки система готова к работе.

8. Эксплуатация

При эксплуатации системы необходимо периодически производить проверку работоспособности системы.

Проверка работоспособности системы

Откройте краны кнопкой «ОТКРЫТЬ»

Откройте кран смесителя, желательно и холодную, и горячую воду, чтобы наблюдать перекрытие воды электромагнитными клапанами при срабатывании системы.

Замкните контакты датчика на время более 2 секунд, имитируя протечку воды.

Убедитесь, что модуль управления закрыл краны (вода не подается), включилось звуковое и световое оповещение, сработало радиореле.

Выключите сигнал тревоги кнопкой «СБРОС».

Откройте краны кнопкой «ОТКРЫТЬ»

Проделайте подобную проверку со всеми датчиками, используемыми в системе.

Если произошла протечка воды и сработал хотя бы один датчик, то:

- на контроллере включится светодиод «ПРОТЕЧКА»;
- раздастся сигнал зуммера;
- краны заблокируют подачу воды.

Для устранения аварийной ситуации и приведения **НЕПТУНа ХР** в рабочее состояние необходимо:

- перекрыть подачу воды ручными вентилями;
- отключить питание модуля управления;
- выяснить причину возникновения аварии и оценить способы ее устранения;
- после устранения аварии вытереть насухо датчики протечки и включить питание модуля;
- открыть подачу воды ручными вентилями.

Проверку работоспособности системы необходимо производить не реже 1 раза в месяц.

Подключение радиореле.

Убедитесь, что радиореле выключено. Для выключения используйте переключатель «Сеть».

Убедитесь, что краны закрыты. В случае если они открыты, закройте их, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ».

Нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ». При этом на передней панели прибора загорятся индикаторы подключенных датчиков, и будет мигать индикатор следующего подключаемого датчика.

Включите радиореле. В случае успешного подключения реле, действие будет проиндицировано звуковым сигналом и световой бегущей дорожкой индикаторов «ДАТЧИКИ».

Расширение системы (подключение дополнительных датчиков).

В случае, когда система функционировала нормально, но со временем появилась необходимость расширить зону контроля (установка стиральной или посудомоечной машин и пр.), требуется подключение дополнительных радиодатчиков.

Для подключения дополнительных радиодатчиков действуем аналогично:

Убедитесь, что краны закрыты. В случае если они открыты, закройте их, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ».

Нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ». При этом на передней панели прибора загорятся индикаторы подключенных датчиков, и будет мигать индикатор следующего подключаемого датчика.

Замкните контакты подключаемого датчика на время менее 2 секунд. Это действие будет проиндицировано звуковым сигналом и световой бегущей дорожкой светодиодов «ДАТЧИКИ».

Проверьте работоспособность системы, согласно пункту «проверка работоспособности системы».

Замена компонентов системы (подключение новых датчиков взамен вышедших из строя).

При выходе одного и более датчиков из строя, необходимо осуществить переподключение всех датчиков входящих в систему.

Убедитесь, что краны закрыты. В случае если они открыты, закройте их, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ».

Нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ». При этом на передней панели прибора загорятся светодиоды подключенных датчиков, и будет мигать светодиод следующего подключаемого датчика.

Нажмите кнопку и удерживайте «СБРОС» в течение 6 секунд, для удаления подключённых к системе устройств.

Выполните заново пункт «подключение радиодатчиков». При необходимости, так же пункт «подключение радиореле».

Проверьте работоспособность системы в соответствии с пунктом «Проверка работоспособности системы».

9. Возможные неполадки и методы их устранения

Неполадки	Возможная причина возникновения	Метод устранения
На модуле управления не горит ни один светодиод	Не подается напряжение на блок питания	Проверьте наличие питания в электрической сети
	Неисправен блок питания	Обратиться в сервисную службу
	Неисправен модуль управления	Обратиться в сервисную службу
При попадании воды на датчик протечки система не сработала (при подключении системы все модули были исправны)	Разрядилась батарея в радиодатчике	Необходимо заменить батарею
	Радиодатчик установлен не верно (контакты не доступны для воды)	Проверьте правильность установки радиодатчиков
На информационном табло модуля управления мигает светодиод «Датчики»	Нет радиосвязи с радиодатчиком	Вернуть радиодатчик в зону действия радиосвязи с модулем управления
	Разрядилась батарея в радиодатчике	Необходимо заменить батарею
На модуле управления мигают светодиоды «Датчики» и «Разряд батареи»	Разрядилась батарея указанного датчика	Необходимо заменить батарею. Рекомендуется сменить батареи во всех используемых радиодатчиках
Замыкание контактов радиодатчика не приводит к срабатыванию системы или включению светодиодов на модуле управления	Разрядилась батарея радиодатчика	Необходимо заменить батарею
	Неисправен радиодатчик	Обратиться в сервисную службу
Краны не перекрывают/открывают воду	Произошло «закисание» кранов	Обратиться в сервисную службу
При подключении кран не работает	Неправильное подключение	Проверить правильность подключения, согласно схеме в инструкции

ГАРАНТИЯ

Все элементы системы NEPTUN XR изготовлены и испытаны по технологии, обеспечивающей их повышенную надежность.

ООО «ССТ» обязуется выполнить гарантийный ремонт системы в случае ее неисправности при выполнении потребителем всех требований по установке и эксплуатации и по предъявлении заполненного талона комплектации.

Гарантийный срок на комплект NEPTUN XR – 18 месяцев.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или при неправильном подключении модуля управления, радиодатчиков, кранов шаровых с электроприводом, блока питания или радиореле.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Наличие паспорта;
2. Полностью заполненный гарантийный талон;
3. Выполнение всех условий по установке и эксплуатации, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации комплекта NEPTUN XP.



ГДЕ КУПИТЬ:

м. Курская, Костомаровский пер, 3, стр. 1, ДК «Метростроя»,
т. 258-90-40, 789-96-40

м. Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, 38, корп. 1, № 1А, эт. 1,
т. (499) 198-96-59

м. Цветной бульвар, ул. Садово-Самотечная, 15/1, офис 9,
т. 607-35-21, 972-22-25

м. Профсоюзная, Нахимовский пр-т, 24, пав. 1, ряд 14, место 03,
т. 719-08-12

м. Фрунзенская, Фрунзенская наб., 30, пав. 4, эт. 1, место 32,
т. 745-43-10

м. Люблино, Тихорецкий б-р, 1, пав. 2-42,
т. 351-54-96

м. Варшавская, Варшавское ш., 68, корп. 2,
т. (499) 613-27-36

г. Мытищи, Ярославское ш., «Тракт-Терминал», пав. П-21,
т. 737-55-85 (доб. 301), 231-18-32

г. Мытищи, Ярославское ш., 1186, корп. В-2, «Строим Дом», пав. П-21,
т. 971-58-26, 726-53-30/31, (доб. 1148)

г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
т. 728-80-80, 780-70-15

г. Красногорск, п/о Красногорск-4, 65-66 км МКАД, ТК Твой Дом, корп. 5

Гарантийные мастерские

141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: (495) 728-80-80

105120, Москва, Костомаровский переулок, д.3, стр.1, ДК «Метростроя»
Тел.: (495) 258-90-40, 789-96-40

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (495) 780-70-15



Изготовитель:

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,

Тел./факс: (495) 728-80-80, 780-70-15, факс: (495) 780-70-11

www.neptun-mcs.ru